



Этикетка

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Подставка для щита пожарного (далее Подставка) предназначена для дополнительной комплектации щитов пожарных типа ЩПЗ/ЩПЗР/ЩПРО, в условиях, если щит невозможно закрепить на капитальной поверхности или если требуются другие условия размещения щитов (открытые пространства, рабочие и строительные площадки, АЗС).
- 1.2. Подставка для щита пожарного поставляется в разобранном состоянии, в упаковке.

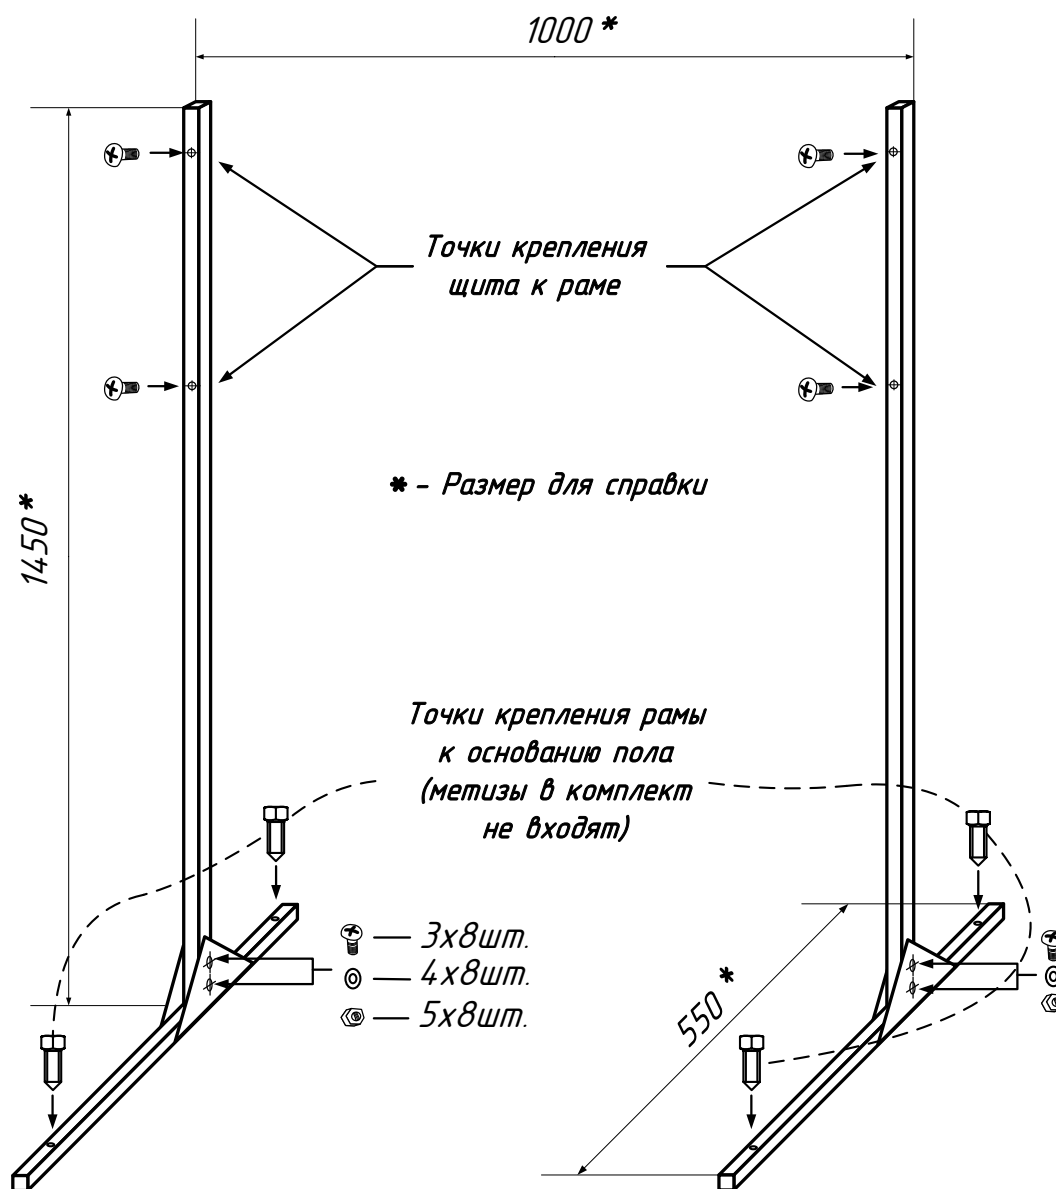


Рисунок 1 Общий вид подставки

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Характеристика	Модификации совместимых щитов		
	решетка	закрытый	открытый
Габаритные размеры подставки в собранном состоянии, мм (Д×В×Ш), не более	1000x1450x550		
Габаритные размеры в упакованном виде, мм (Д×В×Ш), не более	1500x70x600		
Масса, кг., не более	3,5		
Масса в упакованном виде, кг., не более	3,6		

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Поз.	Наименование детали	Количество, шт.
1	Стойка вертикальная	2
2	Стойка горизонтальная	2
3	Болт М6×40	8
4	Шайба М6	8
5	Гайка М6	8
6	Этикетка	1

4. Монтаж подставки

- 4.1. Перед монтажом Подставки и пожарного щита на нее, подготовьте рабочее место. Приготовьте ручной инструмент. Вам понадобится стандартный набор ключей.
- 4.2. Работы следует начинать сборки стоек, для чего соедините поз.1 с поз.2 через предусмотренные конструкцией отверстия, с помощью метизов из комплекта.
- 4.3. Присоедините вертикальные стойки к задней стенке ЩПЗ комплектным крепежом (поз.3-5). Монтаж щита ЩПЗ на подставку осуществляется через предусмотренные конструкцией щита отверстия, в точках **А** и **Б** стойки.
- 4.4. Монтаж собранной конструкции **Щита с подставкой** к основанию пола осуществляется через предусмотренные в опорах отверстия, с помощью четырех крепежных элементов – анкерных болтов нужной длины (приобретаются отдельно, в комплектацию не входят).

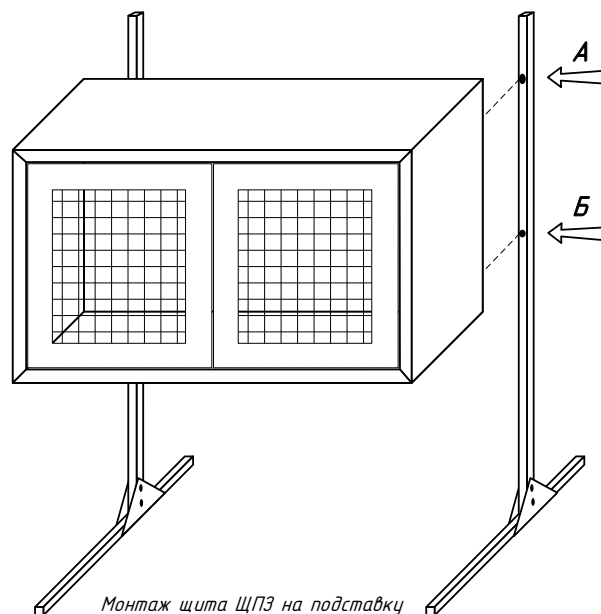

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- 5.1. Подставку в упаковке можно транспортировать любым крытым транспортом.
- 5.2. Температурный режим транспортирования и хранения в заводской упаковке от минус 40° до плюс 50 °С.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- 6.1. Подставка для пожарного щита, соответствует требованиям нормативных документов, отмечена штампом ОТК и признана годным к эксплуатации.

ШТАМП ОТК _____

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 7.1. Предприятие изготовитель гарантирует соответствие «Подставок для щита пожарного» нормативной документации при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 7.2. Гарантийный срок хранения продукции – 24 месяца с момента изготовления.
- 7.3. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.



Изготовлено: ООО «Линия 01»

Юр./факт. адрес:

630096, Россия, г. Новосибирск,
ул. Станционная, д. 60/1, помещение 78

Адрес производства:

630108, Россия, г. Новосибирск,
ул. Станционная, д. 32, корпус 160/1

☎ 8 (383) 300-03-01

✉ lbnsk@yandex.ru

🌐 www.lbnsk.ru

Произведено в России